

水栓柱

S-60KS / S-60MGT / S-20AK
S-10BSR / S-10BSR-S / S-15BS / S-15BS-S

施工・取扱説明書

保証書付

公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品

- この度は、水栓柱をお求めいただき、まことにありがとうございます。この施工・取扱説明書をよくお読みいただき正しく施工し、お使い下さい。
- 本製品は、屋外水道に美観を備えた器具です。水抜き機構は付いていませんので、寒冷地には不凍水抜栓を併設して下さい。
- この施工・取扱説明書には、保証書が付いておりますので大切に保管して下さい。

施工・取扱説明書の記載内容および製品の仕様は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しく施工し、お使い下さい。

■安全表示について

危害、損害の程度を警告・注意に分けて表示しています。

⚠ 警告	人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示します。
⚠ 注意	火傷やけがを負う恐れや物的損害が発生する恐れがあることを示します。

☒記号の種類と意味

⊘	してはイケないこと。(行為の禁止)
⚠	注意すること。(注意の喚起)
❗	必ず行うこと。(行為の強制・指示)

⚠ 注意

- 器具を分解しないで下さい。漏水の原因になります。
- 落下等による衝撃を与えないで下さい。漏水の原因になります。
- 火気や熱源を近づけないで下さい。部品の劣化や変形により、作動不良の原因になります。
- ⊘ 保護キャップは配管直前まではずさないで下さい。異物が混入し、作動不良の原因になります。
- 蛇口や外筒をつかんで無理に回さないで下さい。漏水の原因になります。
- ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないで下さい。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。

- ステンレス配管を接続する際は、絶縁処理を適切におこなって下さい。電気腐食の恐れがあります。
- 凍結の恐れがある地域には、不凍水抜栓・寒冷地仕様の水栓を併設して下さい。器具が凍結・破損し、漏水の恐れがあります。
- 作業時は保護具を使用して下さい。けがをする恐れがあります。
- ❗ 施工前、配管接続部の清掃をおこない砂・ゴミ等の異物を排出して下さい。異物によって損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
- 施工後、配管内の洗浄をおこない砂・ゴミ等の異物を排出して下さい。異物によって損傷・破損し、漏水の恐れがあります。
- 仕様範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等の恐れがあります。
- 凍結の恐れがある期間は、シャワーホースを水栓金具(蛇口等)からはずして下さい。器具が凍結・破損し、漏水の恐れがあります。

S-15BS-S施工例と各部名称

■仕様

使用流体	水道水
使用温度	35℃以下 ※S-60KS
使用温度	60℃以下 ※S-60MGT・S-10BSR・S-15BS S-10BSR・S-15BS-S・S-20AK
使用圧力	1.0MPa{10.2kgf/cm ² }以下
	0.75MPa{7.6kgf/cm ² }以下 ※S-60KS

水道法性能基準適合(耐圧・浸出性能)

お手入れの際は

- ・汚れが軽い場合は、水で濡らした柔らかい布やスポンジ等で水洗いし、乾拭きして下さい
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としてから水洗いし、乾拭きして下さい

伸縮式固定バンド
SM-QPS

50~110mm

外筒

呼び長さ

シャワーホース

GL

オプション

施工方法

1. エルボの接続(S-60MGT・S-20AK)

エルボの接続は、吐水口の向きと配管方向を事前に確認してから、接続部に工具をくわえてエルボをしっかり締め付けて下さい。

※シール剤を内部に入れないで下さい。


※鋼管継手との接続に、管端防食コアは使わないで下さい。

■オプション

下部給水エルボまたはポリ給水エルボを使うと簡単・確実な施工ができます。



下部給水エルボD-JL



ポリ給水エルボP-JY



接続部


ネジ部にシール剤を付ける

エルボを締め付ける


⊘ 接続部以外は工具をくわえない

2. 配管との接続

- ① 配管種類に合わせて、シモク・ナット、継手等を配管に取り付けます。
 - ② 工具を使って締め付け、接続します。
- ※シール剤を内部に入れないで下さい。

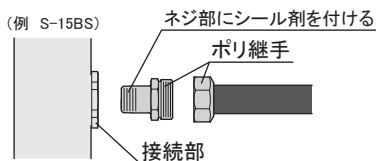

- ❗ 配管接続部を清掃する
- ⊘ 接続部以外に工具をくわえない
- ⊘ 外筒に工具をくわえない

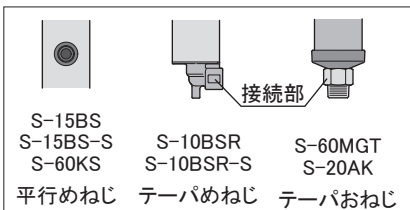

■オプション

配管との接続に便利な継手です。




ポリ継手 PJ-KOS

3. 固定バンド・固定板・水栓金具(蛇口等)の取り付け

- ❗ 埋設が浅い場合やポリエチレン管を使用する場合は、必ず固定バンド・固定板を取り付ける


- ① 壁面がある場合は、外筒が動かないように固定バンド(オプション)を、また壁面がない場合は、固定板(オプション)を取り付けるとより安定します。
- ② 水栓金具(蛇口等)を、シール剤を用いて取り付けます。



- ⊘ 設置後、水栓金具(蛇口等)の方向変更はしない
(S-10BSR・S-10BSR-Sを除く)

■オプション

外筒を壁面に固定し、製品の転倒を防ぎます。



SM-QPS

SM-CS

SM-QP-79

SM-C-79

SM-QP-T

外筒と共に埋設し、製品の転倒を防ぎます。



固定板

洗管

施工後、水栓金具(蛇口等)を全開にし、水を流して配管の洗浄をおこなって下さい。

- ※ S-10BSR・S-10BSR-Sは、通水時に水の勢いで外筒上部と水栓金具が回転することがあります

※S-10BSR-S・S-15BS-Sは洗管後、シャワーヘッドをシャワーフックにかけ、アダプターを吐水口に接続して下さい。

保証書

※型式	S-60KS / S-60MGT / S-10BSR / S-10BSR-S / S-15BS / S-15BS-S / S-20AK		
※保証期間	施工日(年 月 日)より2年間		
※お客様	氏名	様	
	住所		
	電話番号	()	
※取扱店 及び 工事店			

取扱店及び工事店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

<保証規定>

1. 施工・取扱説明書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は、施工工事店または弊社が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障が発生した場合は、施工工事店にご依頼いただき、本書をご提示下さい。
3. 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - ① 施工・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ② お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、特別な環境等による故障および損傷。
 - ④ 製品の凍結による故障および損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書に施工年月日・お客様名・取扱店及び工事店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 保証期間を過ぎてから修理をご依頼になる場合も、本書をご提示下さい。
5. 本書は再発行いたしません。大切に保管して下さい。

本書はここに明示した期間・条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。

株式会社 竹村製作所

本社/〒381-0017 長野県長野市小島127

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには最寄の支店・営業所まで次のことお知らせ下さい。

- ・製品名
- ・詳しい状況、内容
- ・その他、お気づきになられたこと
- ・施工日
- ・氏名、住所、電話番号

株式会社 竹村製作所

支店・営業所/札幌・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・福島・北関東・新潟・長野・甲府
ホームページアドレス <https://www.takemura-ss.com>

お客様ご相談窓口

フリーダイヤル
 0120-107210
イーナフター
月～金 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00